

# Øst-Finnmark laboratorietjenester AS

Postboks 290  
9811 VADSØ

Tlf:78 94 00 00 Fax:78 94 00 06 Epost:oflab@vadsokommune.no



Vardø kommune  
teknisk etat  
Postboks 292  
9951 VARDØ

VARDØ KOMMUNE Sentraladministrasjon		
Løpe nr 1530/07	Seksjon IEK	Saksbeh. RE
2007 -05- 21		
Ar/Saksnr 05/00042	Dok.nr. 108	
Ark.kode P J81		
Ark.kode S		
Kassasjonsår	Gradering	

Gjelder: **Storskaret vannverk**

Vardø Kommune-Teknisk etat, 9950 VARDØ

Dato: 14.05.2007  
Lab.nr: 07/ 229  
Arkiv: 140201/F

Oppdrag

## ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 07.05.07 Analyseperiode: 07.05.07 - 14.05.07

Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve

Prøvetaker: Tatt ut av oppdragsgiver

07/ 229-1 **Overflatevann, behandlet**  
Sted: Nettp prøve  
Domstein

Tatt ut 07.05.2007

Parameter	Metode	Resultat	Veil. norm	Krav
Kimtall, 22°C, 3 døgn.	NS 6222	3 cfu/ml	100	b
Koliforme bakt., 37°C, MF	NS 4788	0 /100ml	ikke påvises	a
Termotol.koliforme, 44,5°C, MF	NS 4792	0 /100 ml	ikke påvises	a
* pH, surhetsgrad	NS 4720	7.7	7,5 - 8,5	6,5 - 9,5 a
* Turbiditet/FNU	NS 7027	0.5 !		<4,0 a
* Fargetall	NS 4786	7.5		<20 a

07/ 229-2 **Overflatevann, behandlet**  
Sted: Nettp prøve  
Brannstasjon

Tatt ut 07.05.2007

Parameter	Metode	Resultat	Veil. norm	Krav
Kimtall, 22°C, 3 døgn.	NS 6222	2 cfu/ml	100	b
Koliforme bakt., 37°C, MF	NS 4788	0 /100ml	ikke påvises	a
Termotol.koliforme, 44,5°C, MF	NS 4792	0 /100 ml	ikke påvises	a
* pH, surhetsgrad	NS 4720	8.0	7,5 - 8,5	6,5 - 9,5 a
* Turbiditet/FNU	NS 7027	0.5 !		<4,0 a
* Fargetall	NS 4786	7.5		<20 a

\*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen

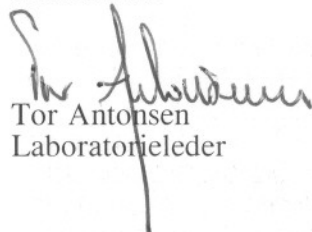
b) Ved verdier over 100 må årsaken undersøkes.

a) Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 01.01.2002

!) betyr: Resultatet er mindre godt, men akseptabelt.

< betyr: Mindre enn.

Med hilsen

  
Tor Antonsen  
Laboratorieleder

  
Karin Dahl Barlien  
Avd.Ingeniør

Kopi til:

Vardø helseråd, Vardø Helsecenter, Boks 291, 9951 VARDØ

Side 1 av 1