

# Øst-Finnmark laboratorietjenester AS

Postboks 290

9811 VADSØ

Tlf:78 94 00 00 Fax:78 94 00 06 Epost:oflab@vadso.kommune.no



Vardø kommune  
teknisk etat  
Postboks 292  
9951 VARDØ

<b>WARDØ KOMMUNE, Servicetorget</b>	
Arkiv saksnr.	07/340
Dok.nr.	37
Journalnr. år:	1402/08
Løpenr.: 04 APR 2008	
Saksbeh.:	RE
Kopi til:	
Ark.kode:	J81
Ark.kode:	
Kassasjon:	
Gradering:	

Dato: 31.03.2008  
Lab.nr: 08/ 176  
Arkiv: 140201/F

Gjelder: **Storskaret vannverk**

Vardø Kommune-Teknisk etat, 9950 VARDØ

Oppdrag

## ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 25.03.08 Analyseperiode: 25.03.08 - 31.03.08

Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve

Prøvetaker: Tatt ut av oppdragsgiver

08/ 176-1 **Overflatevann, behandlet** Tatt ut 25.03.2008

Sted: Nettprøve

Domstein

Merket: 1

Parameter	Metode	Resultat	Veil. norm	Krav
Kimtall, 22°C, 3 døgn.	NS 6222	0 cfu/ml	100	b
Koliforme bakt., 37°C, MF	NS 4788	0 /100ml		ikke påvises a
Termotol.koliforme, 44,5°C, MF	NS 4792	0 /100 ml		ikke påvises a
* pH, surhetsgrad	NS 4720	7.2 !	7,5 - 8,5	6,5 - 9,5 a
* Turbiditet/FNU	NS 7027	0.5 !		<4,0 a
* Fargetall	NS 4786	2.5		<20 a

08/ 176-2 **Overflatevann, behandlet** Tatt ut 25.03.2008

Sted: Nettprøve

Brannstasjon

Merket: 2

Parameter	Metode	Resultat	Veil. norm	Krav
Kimtall, 22°C, 3 døgn.	NS 6222	1 cfu/ml	100	b
Koliforme bakt., 37°C, MF	NS 4788	0 /100ml		ikke påvises a
Termotol.koliforme, 44,5°C, MF	NS 4792	0 /100 ml		ikke påvises a
* pH, surhetsgrad	NS 4720	7.2 !	7,5 - 8,5	6,5 - 9,5 a
* Turbiditet/FNU	NS 7027	0.5 !		<4,0 a
* Fargetall	NS 4786	2.5		<20 a

\*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen

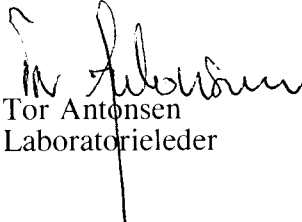
b) Ved verdier over 100 må årsaken undersøkes.


a) Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 01.01.2002

!) betyr: Resultatet er mindre godt, men akseptabelt.

< betyr: Mindre enn.

Med hilsen

  
Tor Antonsen  
Laboratorieleder

  
Karin Dahl Barlien  
Avd.Ingeniør

Kopi til:  
Vardø helseråd, Vardø Helsecenter, Boks 291, 9951 VARDØ

Side 1 av 1