

# Øst-Finnmark laboratorietjenester AS

Postboks 290

9811 VADSØ

Tlf:78 94 00 00 Fax:78 94 00 06 Epost:oflab@vadso.kommune.no

Vardø kommune  
teknisk etat  
Postboks 292  
9951 VARDØ

Gjelder: **Storskaret vannverk**

Vardø Kommune-Teknisk etat, 9950 VARDØ

<b>WARDØ KOMMUNE, Servicetorget</b>	
Arkiv saknr. 07/340	
Dok.nr. 32	Journalnr. år: 1005/08
Løpenr.:	
05 MAR 2008	
Saksbeh.: RE	Kopi til:
Ark.kode: J 81	Ark.kode:
Kassasjon:	Gradering:

Dato: 25.02.2008

Lab.nr: 08/ 95

Arkiv: 140201/F

Oppdrag

## ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 18.02.08 Analyseperiode: 18.02.08 - 25.02.08

Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve

Prøvetaker: Teknisk etat

08/ 95-1 **Overflatevann, behandlet**

Tatt ut 18.02.2008

Sted: Nettprøve

Merket: Domstein

Parameter	Metode	Resultat	Veil. norm	Krav
Kimtall, 22°C, 3 døgn.	NS 6222	0 cfu/ml	100	b
Koliforme bakt., 37°C, MF	NS 4788	0 /100ml		ikke påvises a
Termotol.koliforme, 44,5°C, MF	NS 4792	0 /100 ml		ikke påvises a
pH, surhetsgrad	NS 4720	7.0 !	7,5 - 8,5	6,5 - 9,5 a
Turbiditet/FNU	NS 7027	0.5 !		<4,0 a
Fargetall	NS 4786	2.5		<20 a

08/ 95-2 **Overflatevann, behandlet**

Tatt ut 18.02.2008

Sted: Nettprøve

Merket: Brannstasjon

Parameter	Metode	Resultat	Veil. norm	Krav
Kimtall, 22°C, 3 døgn.	NS 6222	0 cfu/ml	100	b
Koliforme bakt., 37°C, MF	NS 4788	0 /100ml		ikke påvises a
Termotol.koliforme, 44,5°C, MF	NS 4792	0 /100 ml		ikke påvises a
pH, surhetsgrad	NS 4720	7.1 !	7,5 - 8,5	6,5 - 9,5 a
Turbiditet/FNU	NS 7027	1.0 !		<4,0 a
Fargetall	NS 4786	2.5		<20 a

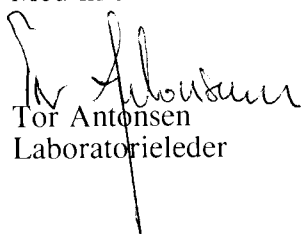
b) Ved verdier over 100 må årsaken undersøkes.

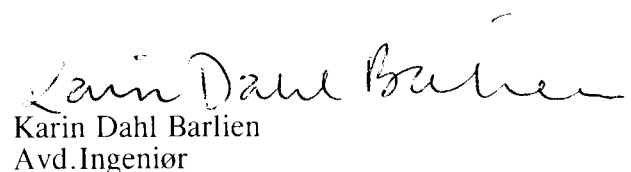
a) Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 01.01.2002

!) betyr: Resultatet er mindre godt, men akseptabelt.

< betyr: Mindre enn.

Med hilsen

  
Tor Antonsen  
Laboratorieleder

  
Karin Dahl Barlien  
Avd.Ingeniør

Kopi til:

Vardø helseråd, Vardø Helsecenter, Boks 291, 9951 VARDØ

Side 1 av 1