

Øst-Finnmark laboratorietjenester AS

 Postboks 290
9811 VADSØ

Tlf: 78 94 00 00 Fax: 78 94 00 06 Epost: oflab@vadso.kommune.no

VARDØ KOMMUNE Sentraladministrasjon		
Løpe nr.	Seksjon	Saksbeh.
5129/07	TEK	RE
2007 -11- 20		
Ar/Saksnr	Dok.nr.	
07/340	23	
Ark.kode P	Ark.kode S	
J 81		
Kassasjonsår	Gradering	

 Vardø kommune
teknisk etat
Postboks 292
9951 VARDØ

 Dato: 23.11.2007
Lab.nr: 07/ 618
Arkiv: 140201/F

 Gjelder: **Storskaret vannverk**
Vardø Kommune-Teknisk etat, 9950 VARDØ

Oppdrag

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 19.11.07 Analyseperiode: 19.11.07 - 23.11.07 Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve Prøvetaker: Teknisk etat

 07/ 618-1 **Overflatevann, behandlet** Tatt ut 19.11.2007
Sted: Nettprøve
Merket: Dømstein

Parameter	Metode	Resultat	Veil. norm	Krav
Kimtall, 22°C, 3 døgn.	NS 6222	1 cfu/ml	100	b
Koliforme bakt., 37°C, MF	NS 4788	0 /100ml		ikke påvises a
Termotol.koliforme, 44,5°C, MF	NS 4792	0 /100 ml		ikke påvises a
* pH, surhetsgrad	NS 4720	7.5	7,5 - 8,5	6,5 - 9,5 a
* Turbiditet/FNU	NS 7027	0.5 !		<4,0 a
* Fargetall	NS 4786	2.5		<20 a

 07/ 618-2 **Overflatevann, behandlet** Tatt ut 19.11.2007
Sted: Nettprøve
Merket: Brannstasjon

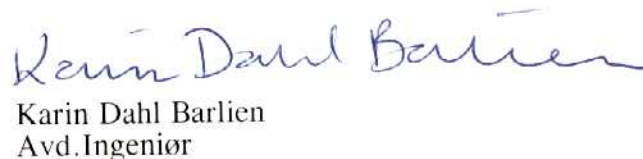
Parameter	Metode	Resultat	Veil. norm	Krav
Kimtall, 22°C, 3 døgn.	NS 6222	3 cfu/ml	100	b
Koliforme bakt., 37°C, MF	NS 4788	0 /100ml		ikke påvises a
Termotol.koliforme, 44,5°C, MF	NS 4792	0 /100 ml		ikke påvises a
* pH, surhetsgrad	NS 4720	7.6	7,5 - 8,5	6,5 - 9,5 a
* Turbiditet/FNU	NS 7027	0.5 !		<4,0 a
* Fargetall	NS 4786	2.5		<20 a

- *) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen
b) Ved verdier over 100 må årsaken undersøkes.
a) Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 01.01.2002

!) betyr: Resultatet er mindre godt, men akseptabelt.
< betyr: Mindre enn.

Med hilsen


 Tor Antonsen
Laboratorieleder


 Karin Dahl Barlien
Avd. Ingeniør

 Kopi til:
Vardø helsesråd, Vardø Helsecenter, Boks 291, 9951 VARDØ

Side 1 av 1